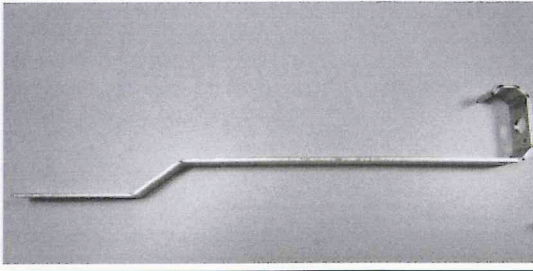
	Veneta Engineering s.r.l. 37135 VERONA Via Lovanio 8/10 Telefono 0458200948 telefax 0458201982 www.venetaengineering.it	Organismo notificato di certificazione europea n. 0505 Macchine - Ascensori - Recipienti semplici a pressione - Rumore Organismo d'ispezione di tipo "A" Impianti elettrici	9101 VERIFICA ATTREZZATURE DA LAVORO
	Laboratorio di Prove		

Autorizzazione Ministero dello Sviluppo Economico del 15.01.2008 ai sensi degli artt.10 e 11 parte A della Direttiva 89/686/CEE "DPI-dispositivi di protezione individuale" del 01.01.08 (G.U. n.24 del 29.01.08)

Spett.le
HB SECURITY S.R.L.

VIA DELL ADIGE, 5
39040 CORTACCIA **BZ**


RAPPORTO DI PROVA N. 276/EN VAR del 02/02/2012 verbale di accettazione n. 78909 del 17-gen-12		ORIGINALE	
PROVE SU DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO - PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO		UNI EN 795	P9101 33-32-0-1-0
date di: inizio prova 26/01/12 fine prova 27/01/12 prelievo campioni consegnati TAL-QUALI PRODOTTI			
riferimenti (dichiarati dal cliente)	DENOMINAZIONE COMMERCIALE Gancio sottotegola piega alta		
	CARATTERISTICHE MANUFATTO RIGIDO PER DUE UTILIZZATORI		
	LUOGO DI PRELIEVO		
DATI GENERALI	CLASSE DICHIARATA (P.TO 4,3) A1	ANCORAGGI STRUTTURALI PROGETTATI PER IL FISSAGGIO A SUPERFICI VERTICALI, ORIZZONTALI, INCLINATE	
	BASE DI VINCOLO COLLEGATA CON N. 2 TASSELLI M12 prof.146		
	SPORGENZA DALLA BASE mm 137		
	SPORGENZA CON PROFILATO FISSO		
	CARICO APPLICABILE AD ANELLO DI ESTREMITA'		
	PROTOTIPO - produzione di serie non controllata		
verifiche, misure e prove eseguite (*)			
verifiche	sigle riscontrate sul campione in esame		
prove	prova STATICA p.to 5,2,1		PROVA CONFORME A NORMA
	struttura di ancoraggio calcestruzzo armato		
	forza applicata kN 10	valore di norma 10,0	OK
	(FORZA APPLICATA NELLA DIREZIONE IN CUI TALE FORZA PUO' ESSERE APPLICATA IN ESERCIZIO)		
	tempo di applicazione min 3	minimo 3	OK
	IL DISPOSITIVO HA SOPPORTATO LA FORZA		OK
	prova DINAMICA p.to 5,2,2		PROVA CONFORME A NORMA
	struttura di ancoraggio calcestruzzo armato		
	massa di caduta kg 100	valore di norma 100,0	OK
	altezza di caduta mm 2530	valore di norma min 2450,0 valore di norma max 2550,0	OK
(DISTANZA ORIZZONTALE DAL PUNTO DI ANCORAGGIO DAL PUNTO DI APPLICAZIONE DEL CARICO MAX. 300 MM)			
LA MASSA E' STATA FERMATA DAL DISPOSITIVO		OK	
ANALISI ESITI PROVA DI CARICO STATICA SUPERATA - PROVA DI CARICO DINAMICA SUPERATA			
IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLE PROVE		CONFERMA LA CLASSE DICHIARATA	
NOTE NV = non valutata NC = non conforme alla norma			
(*) Tutte le prove sono state eseguite nelle direzioni +/-y e +x			

lo sperimentatore

Mihai Muntean--

il direttore del laboratorio

dotting. Loris Turella



Veneta Engineering s.r.l.
37135 VERONA Via Lovanio 8/10
Telefono 0458200948 telefax 0458201982
www.venetaengineering.it

Organismo notificato di certificazione europea n. 0505
Macchine - Ascensori - Recipienti semplici a pressione - Rumore
Organismo d'ispezione di tipo "A" Impianti elettrici

Laboratorio di Prove

9101

**VERIFICA
ATTREZZATURE
DAL LAVORO**


Autorizzazione Ministero dello Sviluppo Economico del 15.01.2008 ai sensi degli artt.10 e 11 parte A della Direttiva 89/686/CEE "DPI-dispositivi di protezione individuale" del 01.01.08 (G.U. n.24 del 29.01.08)

Spett.le
HB SECURITY S.R.L.

VIA DELL ADIGE, 5
39040 CORTACCIA BZ


RAPPORTO DI PROVA N.	276/EN VAR	del 02/02/2012	ORIGINALE
verbale di accettazione n.	78909	del 17-gen-12	
PROVE SU DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO - PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO			UNI EN P9101 795 33-32-0-1-0
date di: inizio prova 26/01/12 fine prova 27/01/12 prelievo			
campioni consegnati TAL-QUALI PRODOTTI			
riferimenti (dichiarati dal cliente)	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	Gancio sottotegola piega alta	
	CARATTERISTICHE	MANUFATTO RIGIDO PER DUE UTILIZZATORI	
	LUOGO DI PRELIEVO		

SCHEMA DEL PRODOTTO E DELL'AGGANCIO

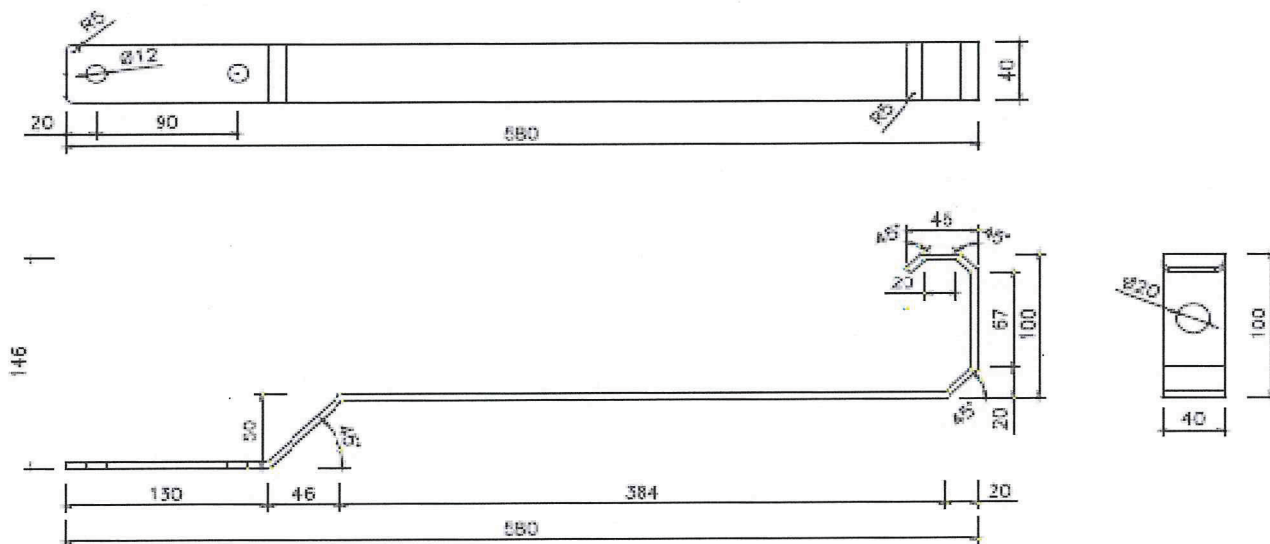

lo sperimentatore
Mihai Muntean--


il direttore del laboratorio
dott.ing. Loris Turella

	Veneta Engineering s.r.l. 37135 VERONA Via Lovanio 8/10 Telefono 0458200948 telefax 0458201982 www.venetaengineering.it	Organismo notificato di certificazione europea n. 0505 Macchine - Ascensori - Recipienti semplici a pressione - Rumore Organismo d'ispezione di tipo "A" Impianti elettrici	9101 VERIFICA ATTREZZATURE DA LAVORO
	Laboratorio di Prove		

Autorizzazione Ministero dello Sviluppo Economico del 15.01.2008 ai sensi degli artt.10 e 11 parte A della Direttiva 89/686/CEE "DPI-dispositivi di protezione individuale" del 01.01.08 (G.U. n.24 del 29.01.08)


Spett.le
HB SECURITY S.R.L.

VIA DELL ADIGE, 5
39040 CORTACCIA BZ

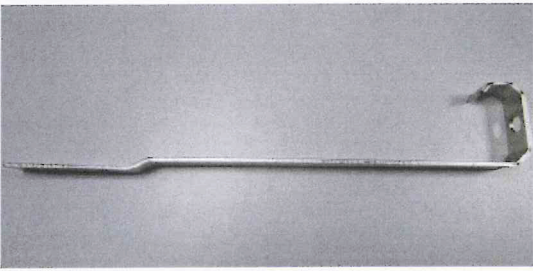RAPPORTO DI PROVA N. 277/EN VAR verbale di accettazione n. 78909		del 02/02/2012 del 17-gen-12		ORIGINALE	
PROVE SU DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO - PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO				UNI EN 795	P9101 33-32-0-1-0
date di: inizio prova 26/01/12 fine prova 27/01/12 prelievo campioni consegnati TAL-QUALI PRODOTTI					
riferimenti (dichiarati dal cliente)	DENOMINAZIONE COMMERCIALE Gancio sottotegola piega bassa				
	CARATTERISTICHE MANUFATTO RIGIDO PER DUE UTILIZZATORI				
	LUOGO DI PRELIEVO				
DATI GENERALI	CLASSE DICHIARATA (P.TO 4,3)	A1	ANCORAGGI STRUTTURALI PROGETTATI PER IL FISSAGGIO A SUPERFICI VERTICALI, ORIZZONTALI, INCLINATE		
	BASE DI VINCOLO COLLEGATA CON N. 2 TASSELLI M12 prof.146				
	SPORGENZA DALLA BASE mm 115				
	SPORGENZA CON PROFILATO FISSO				
	CARICO APPLICABILE AD ANELLO DI ESTREMITA'				
	PROTOTIPO - produzione di serie non controllata				
verifiche, misure e prove eseguite (*)					
verifiche	sigle riscontrate sul campione in esame				
prove	prova STATICA p.to 5,2,1		PROVA CONFORME A NORMA		
	struttura di ancoraggio		calcestruzzo armato		
	forza applicata	kN	10	valore di norma	10,0 OK
	(FORZA APPLICATA NELLA DIREZIONE IN CUI TALE FORZA PUO' ESSERE APPLICATA IN ESERCIZIO)				
	tempo di applicazione	min	3	minimo	3 OK
	IL DISPOSITIVO		HA	SOPPORTATO LA FORZA OK	
	prova DINAMICA p.to 5,2,2		PROVA CONFORME A NORMA		
	struttura di ancoraggio		calcestruzzo armato		
	massa di caduta	kg	100	valore di norma	100,0 OK
	altezza di caduta	mm	2520	valore di norma min	2450,0 OK
(DISTANZA ORIZZONTALE DAL PUNTO DI ANCORAGGIO DAL PUNTO DI APPLICAZIONE DEL CARICO MAX. 300 MM)					
LA MASSA		E'	STATA FERMATA DAL DISPOSITIVO OK		
ANALISI ESITI		PROVA DI CARICO STATICA		SUPERATA	-
		PROVA DI CARICO DINAMICA		SUPERATA	
IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLE PROVE		CONFERMA LA CLASSE DICHIARATA			
NOTE NV = non valutata NC = non conforme alla norma					
(*) Tutte le prove sono state eseguite nelle direzioni +/-y e +x					

lo sperimentatore

Mihai Murteanu--



il direttore del laboratorio

dott.ing. Loris Turella



Autorizzazione Ministero dello Sviluppo Economico del 15.01.2008 ai sensi degli artt.10 e 11 parte A della Direttiva 89/686/CEE "DPI-dispositivi di protezione individuale" del 01.01.08 (G.U. n.24 del 29.01.08)


Spett.le
HB SECURITY S.R.L.

VIA DELL ADIGE, 5
39040 CORTACCIA BZ

RAPPORTO DI PROVA N.		277/EN VAR		del 02/02/2012		ORIGINALE					
verbale di accettazione n.		78909		del 17-gen-12							
PROVE SU DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO - PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO						UNI EN 795	P9101 33-32-0-1-0				
date di:		inizio prova		26/01/12		fine prova		27/01/12		prelievo	
campioni consegnati		TAL-QUALI PRODOTTI									

riferimenti (dichiarati dal cliente)	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	Gancio sottotegola piega bassa
	CARATTERISTICHE	MANUFATTO RIGIDO PER DUE UTILIZZATORI
	LUOGO DI PRELIEVO	

SCHEMA DEL PRODOTTO E DELL'AGGANCIO

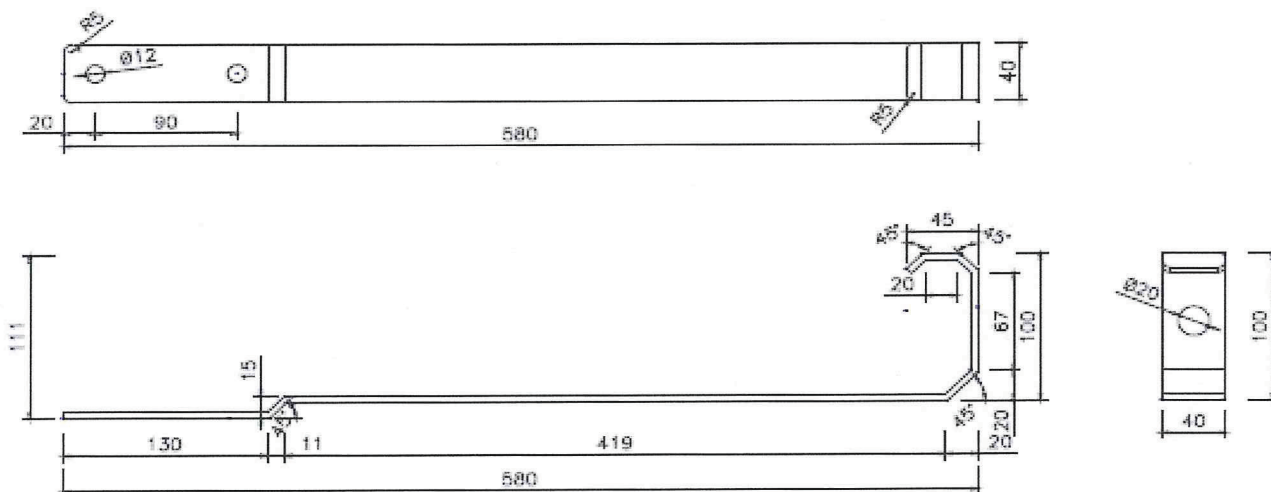

lo sperimentatore
 Mihai Munteanu

il direttore del laboratorio
 dotting. Loris Turella